

NL

GB

F

D

N

S

1. Algemeen

Deze set bevat een Flexvent Top / Super (A), een optionele ventielhuls (B) en instructies (C).

Toepassing

- Een Flexvent Top / Super kan worden gebruikt in verwarmings- en koelsystemen met additieven op glycolbasis (max. 50%).

Veiligheid

- Installeer de Flexvent Top / Super in een vorstvrije locatie en op een plek die goed toegankelijk is voor onderhoud.
- Isoleer de Flexvent Top / Super niet.

1. General

This package includes a Flexvent Top / Super (A), optional shut-off valve (B) and instructions (C).

Application

- A Flexvent Top / Super can be used in heating and chilled systems with additives of glycol (max. 50%).

Safety

- Install the Flexvent Top / Super in a frost-free location and in a well accessible place for maintenance.
- Do not insulate the Flexvent Top / Super.

1. Généralités

Ce kit comprend un Flexvent Top / Super (A), une vanne d'isolement optionnelle (B) et des instructions (C).

Application

- Un Flexvent Top / Super peut être utilisé dans un système de chauffage et de refroidissement avec des additifs à base de glycol (max. 50%).

Sécurité

- Installez le Flexvent Top / Super dans un endroit à l'abri du gel et aisément accessible pour l'entretien.
- Ne pas isoler le Flexvent Top / Super.

1. Allgemeines

Im Lieferumfang enthalten sind der Flexvent Top/Super-Entlüfter (A), ein optionales Absperrventil (B) und die Anleitung (C).

Anwendungsbereich

- Flexvent Top/Super-Entlüfter können in Heizungs- und Kühlsystemen verwendet werden und sind für Frostschutzadditive auf Glykollbasis (maximaler Anteil 50 %) geeignet.

Sicherheit

- Bauen Sie den Flexvent Top/Super-Entlüfter an einer frostsicheren Stelle so ein, dass er für Wartungsarbeiten gut zugänglich ist.
- Den Flexvent Top/Super-Entlüfter nicht isolieren!

1. Generelt

Denne pakken inneholder Flexvent Top / Super (A), en valgfri lukkeventil (B) og instruksjoner (C).

Anvendelse

- Flexvent Top / Super kan brukes i et varme- eller kjølesystem med tilsetningsstoffer på basis av glykol (maks. 50%).

Sikkerhet

- Installer Flexvent Top / Super på et frostfritt sted som er lett tilgjengelig for vedlikehold.
- Ikke isoler Flexvent Top / Super.

1. Allmänt


Denna förpackning innehåller en Flexvent Top / Super (A), en avstängningsventil (B) som extratilbehör och instruktationer (C).

Användning

- En Flexvent Top / Super kan användas i värme- och kylsystem, med tillsats av glykol (max. 50 %).

Säkerhet

- Installera Flexvent Top / Super på en frostfritt plats och lätt åtkomlig för underhåll.
- Isolera inte Flexvent Top / Super.

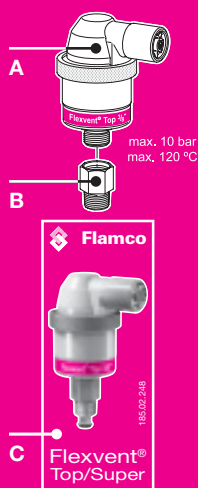max. 10 bar
max. 120 °C

185.02.248

2. Installatie**⚠ Veiligheidseisen tijdens de installatie**

Max. systeemdruk 10 bar.
Min. systeemdruk 0,2 bar.
Max. systeemtoevoertemperatuur 120 °C.
Min. systeemtemperatuur -10 °C (met glycol).

- Laat de installatie uitsluitend door gekwalificeerd personeel uitvoeren. Houd u aan de lokale regelgeving en richtlijnen.

- Installeer de Flexvent Top / Super (A) verticaal op het hoogste punt van het systeem.
- Gebruik afdichttappes (D) op de Flexvent Top / Super (A) of op de ventielhuls (B), indien beschikbaar.
- De uitgang van de Flexvent Super is voorzien van een 22 mm aansluiting voor een afvoerleiding (G).

2. Installation**⚠ Safety requirements during installation**

Max. system pressure 10 bar.
Min. system pressure 0,2 bar.
Max. system supply temperature 120 °C.
Min. system temperature -10 °C (with glycol).

- Must be fitted by a competent engineer. Building regulations and local bylaws must be obeyed. Flush the system sufficiently before the installation of the Flexvent Top / Super.

- Install the Flexvent Top / Super (A) vertical on the highest point of the system.
- Use sealant material (D) between the connection and the Flexvent Top / Super (A) or on the valve (B), if available.
- The outlet of the Flexvent Super has a 22 millimetre connection for a drainage pipe (G).

2. Installation**⚠ Exigences de sécurité pendant l'installation**

Pression de système maxi 10 bars.
Pression de système mini 0,2 bar.
Température de départ maxi du système 120 °C.
Température mini du système -10 °C (avec glycol).

- Seul du personnel compétent doit procéder à l'installation. Respecter les prescriptions et les directives locales. Rincer correctement l'installation avant de monter le Flexvent Top / Super.

- Installer le Flexvent Top / Super (A) à la verticale au point le plus haut de l'installation.
- Appliquer du matériau d'étanchéité (D) entre le raccord et le Flexvent Top / Super (A) ou sur la vanne (B), si disponible.
- La sortie du Flexvent Super est dotée d'un raccord de 22 mm pour une conduite d'évacuation (G).

2. Installation**⚠ Sicherheitsanforderungen während der Installation**

Max. Betriebsdruck 10 bar.
Min. Betriebsdruck 0,2 bar.
Max. Betriebstemperatur 120 °C.
Min. Betriebstemperatur -10 °C (mit Glykol).

- Der Einbau muss durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgen. Bauordnungen und lokale Verordnungen sind einzuhalten. Spülen Sie die Anlage vor der Installation des Flexvent Top/Super-Entlüfters sorgfältig durch.

- Bauen Sie den Flexvent Top/Super-Entlüfter (A) in vertikaler Position an der höchsten Stelle des Systems ein.
- Dichten Sie den Bereich zwischen dem Anschluss und dem Flexvent Top/Super-Entlüfter (A) bzw. das Ventil (B) mit einem Dichtband (D) ab.
- Der Ausgang des Flexvent Super ist mit einem 22-mm-Anschluss für eine Abfuhrleitung vorgesehen (G).

2. Installasjon**⚠ Sikkerhetsvilkår for installasjonen**

Maks. systemtrykk 10 bar.
Min. systemtrykk 0,2 bar.
Maks. system forsynings-temperatur 120 °C.
Min. systemtemperatur -10 °C (med glykol).

- Installasjon skal bare foretas av godkjent personale. Følg de lokale forskriftene. Spyl gjennom systemet tilstrekkelig før installasjon av Flexvent Top / Super.

- Installer Flexvent Top / Super (A) vertikalt på systemets høyeste punkt.
- Bruk forseglingsstape (D) mellom forbindelsen og Flexvent Top / Super (A) eller på ventilen (B), hvis tilgjengelig.
- Utgangen på Flexvent Super er utstyrt med en 22 mm tilkopling for avløpsledning (G).

2. Installation**⚠ Säkerhetsföreskrifter under installation**

Max. systemtryck 10 bar.
Min. systemtryck 0,2 bar.
Max. systemförbruknings-temperatur 120 °C.
Min. systemtemperatur -10 °C (med glykol).

- Endast sakkunnig tekniker får utföra installationen. Byggnadsföreskrifter och alla lokala regler och riktlinjer måste följas. Spola igenom ledningarna ordentligt innan Flexvent Top / Super installeras.

- Installera Flexvent Top / Super (A) vågrätt på systemets högsta punkt.
- Använd tätningmaterial (D) mellan kopplingen och på Flexvent Top / Super (A) eller på ventilen (B), om möjligt.
- Flexvent Super har i utloppet en 22 mm-anslutning för utloppsledning (G).

3. Onderhoud en service

Onderwerp de ontlufter regelmatig aan een visuele controle (minimaal 1 x per jaar).
De Flexvent Top / Super kan worden afgesloten door de schroef in de uitgang rechtsom te draaien.

3. Maintenance and service

Regularly inspect the air release valve visually (at least once a year).
The Flexvent Top / Super can be closed by turning the screw in the outlet to the right.

3. Maintenance et service

Procédez régulièrement à une inspection visuelle du purgeur (au minimum 1 x par an).
Le Flexvent Top / Super peut être fermé en tournant la vis dans la sortie vers la droite.

3. Wartung

Unterziehen Sie den Entlüfter regelmäßig einer visuellen Kontrolle (mindestens 1 x im Jahr).
Der Flexvent Top / Super kann abgeschlossen werden, indem Sie die Schraube im Ausgang nach rechts drehen.

3. Vedlikehold og service

Foreta regelmessige visuell kontroll av utlufteren (minst én gang i året).
Flexvent Top / Super kan lukkes ved å dreie skruen i utgangen mot høyre.

3. Underhåll och service

Utför regelbundet en visuell kontroll på avluftaren (minst 1 gång per år).
Flexvent Top / Super kan stängas av genom att vrida skruen i utloppet till höger.

4. Demonteren

- Uitsluitend onderhoud plegen als het systeem afgekoeld is.
- Maak (alleen bij types zonder ventielhuls) de leiding drukloos.
- Verwijder de Flexvent Top / Super (A) van de ventielhuls (B), of verwijder de Flexvent Top / Super (A) van het systeem.

Milieu

Houd u aan de lokale regelgeving bij het verwijderen van de Flexvent Top / Super.

4. Dismantling

- Carry out maintenance only when system is cold.
- Release (only by types without a shut off valve) the pressure in the piping.
- Remove the Flexvent Top / Super (A) from the valve (B), or remove the Flexvent Top / Super (A) from the system.

Environment

Obey the local regulations when you dispose of the Flexvent Top / Super.

4. Démontage

- N'effectuer l'entretien que quand le système est froid.
- Relâcher la pression dans la tuyauterie (uniquement sur les types sans vanne).
- Dévisser le Flexvent Top / Super (A) de la vanne (B), ou dévisser le Flexvent Top / Super (A) du système.

Environnement

Respecter les règlements locaux lors de la mise au rebut du Flexvent Top / Super.

4. Ausbau

- Führen Sie Wartungsarbeiten nur im kalten Zustand des Rohrsystems aus.
- Lassen Sie den Druck im Rohrsystem ab (nur bei Ausführung ohne Absperrventil).
- Schrauben Sie den Flexvent Top/Super-Entlüfter (A) vom Absperrventil (B) ab, oder schrauben Sie den Flexvent Top/Super-Entlüfter (A) vom Rohrsystem ab.

Umwelt

Für die Entsorgung des Flexvent Top/Super-Entlüfters gelten die regionalen gesetzlichen Bestimmungen.

4. Demontering

- Bare foreta vedlikehold når systemet er kaldt.
- Slipp ut trykk i rørene (bare for modellene uten ventil).
- Fjern Flexvent Top / Super (A) fra ventilen (B), eller fjern Flexvent Top / Super (A) fra systemet.

Miljø


Følg det lokale regelverk når du skal kvitte deg med Flexvent Top / Super.

4. Demontering

- Underhållsbete får endast utföras när systemet har svalnat.
- Lätta på trycket (endast på modeller utan ventil) i ledningen.
- Ta bort Flexvent Top / Super (A) från ventilen (B) eller ta bort Flexvent Top / Super (A) från systemet.

Miljöansvar

Följ lokala regler när du gör dig av med Flexvent Top / Super.

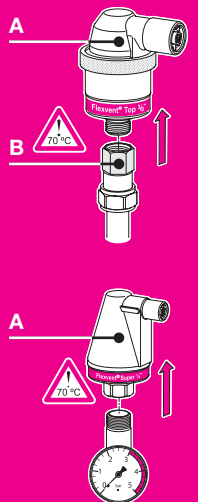

70 °C

70 °C

Flamco

Flexvent®
Top/Super

185.02.248

SF

1. Yleistä

Tämä pakkaus sisältää Flexvent Top / Super -laitteen (A), valinnaisen sulkuventtiilin (B) ja ohjeet (C).

Käyttö

- Flexvent Top / Super -laitetta voidaan käyttää lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmissä, joissa on glykolipohjaisia lisäaineita (maks. 50%).

Turvallisuus

- Asenna Flexvent Top / Super -laite tilaan, jonka lämpötila ei laske alle nollian ja jossa laitteeseen pääsee hyvin käsiksi huoltoon varten.
- Älä eristä Flexvent Top / Super -laitetta.

DK

1. Generelt

Denne pakke indeholder en Flexvent Top / Super (A), valgfri spærventil (B) samt instruktioner (C).

Anvendelse

- En Flexvent Top / Super kan anvendes i varme- og køleanlæg med glykolbaserede additiver (maks. 50%).

Sikkerhed

- Installér Flexvent Top / Super på et Frostfrit sted som også er let tilgængeligt ved udførelse af vedligeholdelse.
- Flexvent Top / Super må ikke isoleres.

PL

1. Informacje ogólne

To opakowanie zawiera odpowietrznik Flexvent Top / Super (A), opcjonalny zawór odcinający (B) oraz instrukcje (C).

Zastosowanie

- Odpowietrznik Flexvent Top / Super może być używany w instalacjach grzewczych i chłodzących, w których stosowany jest dodatek glikolu (maks. 50%).

Bezpieczeństwo

- Odpowietrznik Flexvent Top / Super należy zamontować w miejscu, w którym nie będzie on narażony na działanie mrozu, a które jednocześnie umożliwi przeprowadzenie konserwacji.
- Odpowietrznika Flexvent Top / Super nie należy izolować.

PYC

1. Общие положения

Данный комплект содержит клапан Flexvent Top / Super (A), запорный клапан (B), поставляемый по заказу, и инструкцию (C).

Применение

- Клапан Flexvent Top / Super может использоваться в системах нагрева и охлаждения с добавками на базе глицерола (макс. 50%).

Положения по технике безопасности

- Устанавливайте клапан Flexvent Top / Super в месте, не подверженном воздействию отрицательных температур, а также удобным для проведения техобслуживания и ремонта.
- Не изолируйте клапан Flexvent Top / Super.

CZ

1. Obecné

Toto balení obsahuje Flexvent Top / Super (A), volitelný regulační ventil (B) a návod (C).

Použití

- Flexvent Top / Super se používá v vytápěcích a chladicích systémech s přísadami na bázi glykolu (max. 50%).

Bezpečnost

- Namontujte Flexvent Top / Super na místo, kde teplota neklesá pod nulu a kde bude snadné provádět údržbu.
- Neizolujte Flexvent Top / Super.

SK

1. Všeobecné

Tento balík obsahuje Flexvent Top / Super (A), doplnkový uzavierací ventil (B) a návod (C).

Aplikácia

- Flexvent Top / Super môže byť použitý vo vykurovacom alebo chladiacom systéme s prísadami na báze glykolu (max. 50%).

Bezpečnosť

- Inštalujte Flexvent Top / Super na mieste chránenom pred námrazou a na mieste, ktoré je dobre prístupné pre údržbu.
- Flexvent Top / Super neizolujte.

HU

1. Általános megjegyzések

A szállítmány tartalmazza a Flexvent Top / Super légtelenítőt (A), opcióként az elzárószelepet (B), valamint a használati útmutatót (C).

Alkalmazási terület

- A Flexvent Top / Super légtelenítő melegvízes és glikolbázisú fagyálló adalékot (max. 50%) tartalmazó hűtővízes rendszerekben használható.

Biztonság

- A Flexvent Top / Super légtelenítőt jól hozzáférhető, fagymentes helyre szerelje.
- Ne szigetelje a Flexvent Top / Super légtelenítőt.

2. Asennus**Turvallisuusvaatimukset asennuksen aikana**

Järjestelmän enimmäispaine 10 baaria. Järjestelmän vähimmäispaine 0,2 baaria. Järjestelmän suurin syöttölämpötila 120 °C. Järjestelmän vähimmäislämpötila -10 °C (glykoolilla).

Vain valtuutettu insinööri saa suorittaa asennuksen. Noudata rakennusmääräyksiä ja paikallisia sääntöjä. Huuhteile laitteisto riittävästi ennen Flexvent Top / Super -laitteen asennusta.

- Asenna Flexvent Top / Super -laite (A) pystysuoraan järjestelmän korkeimpaan kohtaan.
- Käytä liitoksen ja Flexvent Top / Super -laitteen (A) välissä tai venttiilissä (B) teippiä (D), jos saatavissa.
- Flexvent Superin ulosmenoissa on 22 mm:n kiinnityskappale poistoputkelte (G).

2. Installation**Sikkerhedskrav under installation**

Maks. Systemtryk 10 bar. Min. Systemtryk 0,2 bar. Min. Systemfremløbs-temperatur 120 °C. Min. Systemtemperatur -10 °C (med glykol).

Må kun installeres af en kvalificeret ingeniør. Bygningsbestemmelser, samt de lokale påbud og regler, skal overholdes. Anlægget skal udluftes grundigt før Flexvent Top / Super installeres.

- Installér Flexvent Top / Super (A) lodret, øverst på systemet.
- Brug tætningsmateriale (D) på Flexvent Top / Super (A) eller på ventilen (B) hvis tilgængeligt.
- Udgangen i Flexvent Super er udstyret med en 22 mm tilslutning til et bortledningskabel (G).

2. Montaż**Wymogi bezpieczeństwa podczas montażu**

Maks. ciśnienie robocze 10 bar. Min. ciśnienie robocze 0,2 bar. Maks. temperatura robocza 120 °C. Min. temperatura w układzie -10 °C (z glikolem).

Montażu może dokonać tylko wykwalifikowany personel. Przed zainstalowaniem odpowietrznika Flexvent Top / Super należy dokładnie przepłukać instalację wodną.

- Odpowietrznik Flexvent Top / Super (A) powinien być instalowany pionowo, w najwyższym punkcie układu.
- Między przyłączem a odpowietrznikiem Flexvent Top / Super (A) lub na zaworze (B), jeśli jest dostępny, należy użyć taśmy uszczelniającej (D).
- Wyjście aparatu Flexvent Super ma 22 milimetrowe połączenie z rurą odpływu (G).

2. Ввод в эксплуатацию**Требования техники безопасности во время ввода в эксплуатацию**

Макс. давление системы 10 бар. Мин. давление системы 0,2 бар. Макс. температура подачи в систему 120 °C. Мин. температура системы -10 °C (с этиленгликолем).

Установку должен осуществлять квалифицированный технический специалист. Необходимо выполнять строительные нормы и правила, законодательные положения местных властей. Тщательно промойте систему перед установкой клапана Flexvent Top / Super.

- Установите клапан Flexvent Top / Super (A) в вертикальном положении на наиболее высокой точке системы.
- Используйте ленту (D) между соединением и клапаном Flexvent Top / Super (A) или на клапане (B), если есть в наличии.
- Выпускное отверстие Flexvent Super имеет 22-миллиметровое отверстие для сливной трубы (G).

2. Instalace**Bezpečnostní opatření při instalaci**

Max. tlak v systému 10 bar. Min. tlak v systému 0,2 bar. Max. teplota média v systému 120 °C. Min. teplota média v systému -10 °C (s glykolem).

Instalaci směř prováďet pouze kvalifikované osoby. Dodržte stavební předpisy a místní nařízení. Před instalací Flexvent Top / Super místo instalace řádně propláchněte.

- Namontujte Flexvent Top / Super (A) vertikálně na nejvyšší místo systému.
- V případě potřeby použijte těsnící materiál (D) mezi přípojkou a Flexvent Top / Super (A) nebo na ventil (B).
- Výstup ventilu Flexvent Super je opatřen 22 milimetrovým přípojem pro odpadní trubku (G).

2. Inštalácia**Bezpečnostné požiadavky po as inštalácii**

Max. systémový tlak 10 barov. Min. systémový tlak 0,2 baru. Max. teplota prívodu systému 120 °C. Min. teplota systému -10 °C (s glykólom).

Inštaláciu môžu vykonáva len kvalifikované osoby. Dodržte všetky miestne smernice a stavebné pokyny. Pred inštaláciou Flexvent Top / Super systém dostatočne prepláchnite.

- Nainštalujte Flexvent Top / Super (A) vertikálne na najvyšší bod systému.
- V prípade potreby použite pásku (D) medzi napojenie a Flexvent Top / Super (A) alebo na ventil (B).
- Základnica Flexvent Super má 22 milimetrovú prípojku pre drenážnu rúrkou (G).

2. Szerelés**Biztonsági követelmények szereléskor**

Max. üzemi nyomás 10 bar. Min. üzemi nyomás 0,2 bar. Max. üzemi hőmérséklet 120 °C. Min. üzemi hőmérséklet -10 °C (glikolbázisú fagyállóval).

A szerelést kizárólag szakember végezheti. Tartsa be az építészeti előírásokat és a vonatkozó helyi törvényeket. A Flexvent Top / Super légtelenítő beszerelése előtt alaposan öblítse át a rendszert.

- A Flexvent Top / Super légtelenítőt (A) függőleges helyzetben, a rendszer legmagasabb pontjára szerelje.
- Helyezzen szigetelőszalagot (D) a csatlakozócsokra és a Flexvent Top / Super légtelenítőre (A), illetve az elzárószelepre (B), amennyiben rendelkezésre áll.
- A Flexvent Super kivezetése egy 22 milliméteres csatlakozóegységgel rendelkezik, melyhez egy elvezető cső csatlakoztatható (G).

3. Ylläpito ja huolto

Suorita ilmanpoistolle säännöllisesti silmämääräinen tarkastus (vähintään kerran vuodessa). Flexvent Top / Super voidaan sulkea kiertämällä ulosmenoissa olevaa ruuvia oikealle.

3. Vedligeholdelse og service

Foretag regelmæssig visuel kontrol af luftudladeren (mindst 1 gang per år). Flexvent Top / Super kan lukkes ved at dreje skruen, der sidder i udgangen, til højre.

3. Konserwacja i obsługa

Regularnie sprawdzaj wizualnie zawór odpowietrzający (co najmniej raz na rok). Flexvent Top / Super można zamknąć poprzez przekręcenie śruby w wyjściu w prawo.

3. Техническое обслуживание и обслуживание

Регулярно проверяйте воздушный предохранительный клапан (как минимум, раз в год). Flexvent Top / Super можно закрыть, повернув вправо винт в выпускном отверстии.

3. Údržba a obsluha

Pravidelně vizuálně kontrolujte odvzdušňovací ventil (alespoň jednou za rok). Ventil Flexvent Top / Super lze uzavřít otočením šroubu na výstupu vpravo.

3. Údržba a servis

Pravidelne vizuálne kontrolujte odvzdušňovací ventil (aspoň raz za rok). Flexvent Top / Super sa dá zatvoriť otočením skrutky vo záklapke smerom doprava.

3. Karbantartás és szerviz

Rendszeresen ellenőrizze (nézze meg) a levegő-kibocsátó szelepet (évente legalább egyszer). A Flexvent Top / Super egységet úgy lehet becsukni, hogy a kivezetés csavarj jobbra elforgatja.

4. Purkaminen

- Suorita ylläpito ainoastaan järjestelmän ollessa kylmä.
- Vapauta putkissa oleva paine (vain malleissa, joissa ei ole venttiiliä).
- Irrota Flexvent Top / Super (A) venttiilistä (B) tai poista Flexvent Top / Super -laite järjestelmästä.

Ympäristö
Noudata Flexvent Top / Super -laitteen hävittämisessä paikallisia määräyksiä.

4. Demontering

- Vedligeholdelse må kun udføres når systemet er køldt.
- Trykket lukkes ud af rørene (kun modeller uden ventiler).
- Fjern Flexvent Top / Super (A) fra Ventilen (B) eller fjern Flexvent Top / Super (A) fra systemet.

Miljø
Følg de lokale påbud og bestemmelser når De skiller Dem af med Flexvent Top / Super.

4. Demontaż

- Czynności konserwacyjne należy wykonywać na zimnej instalacji.
- Zredukować (tylko w przypadku wersji bez zaworu) ciśnienie w instalacji.
- Wyjąć odpowietrznik Flexvent Top / Super (A) z zaworu (B) lub wymontować odpowietrznik Flexvent Top / Super (A) z instalacji.

Środowisko
Przy usuwaniu odpowietrznika Flexvent Top / Super należy stosować się do miejscowych przepisów.

4. Демонтаж

- Осуществляйте техобслуживание только при охлажденной системе.
- Сбросьте (только без клапана) давление в трубопроводе.
- Уберите клапан Flexvent Top / Super (A) из клапана (B), или снимите клапан Flexvent Top / Super (A) из системы.

Защита окружающей среды
Соблюдайте законодательные положения местных властей при утилизации отходов клапана Flexvent Top / Super.

4. Demontáž

- Údržbu provádějte pouze, když je systém studený.
- Vypusťte tlak z potrubia (len pre typy bez ventilu).
- Vyměňte Flexvent Top / Super (A) z ventilu (B) nebo vyměňte Flexvent Top / Super (A) ze systému.

Ochrana životního prostředí
Při likvidaci Flexvent Top / Super dodržujte místní předpisy.

4. Demontáž

- Servis vykonávajte, len ak je systém studený.
- Vypustite tlak z potrubia (len pre typy bez ventilu).
- Odstráňte Flexvent Top / Super (A) z ventilu (B), alebo odstráňte Flexvent Top / Super (A) zo systému.

Životné prostredie
Pri likvidácii Flexvent Top / Super dodržujte miestne smernice.

4. Szerelési munkák

- Csak lehűt rendszeren végezzen karbantartást.
- Nyomásmentesítse a csővezeték-rendszert (amennyiben nem rendelkezik elzárószelével).
- Kösse le a Flexvent Top / Super légtelenítőt (A) az elzárószelepről (B), vagy válassza le a Flexvent Top / Super légtelenítőt (A) a vezetékrendszerrel.

Környezetvédelem
A Flexvent Top / Super légtelenítő ártalmatlanításakor a helyi előírásoknak megfelelően járjon el.